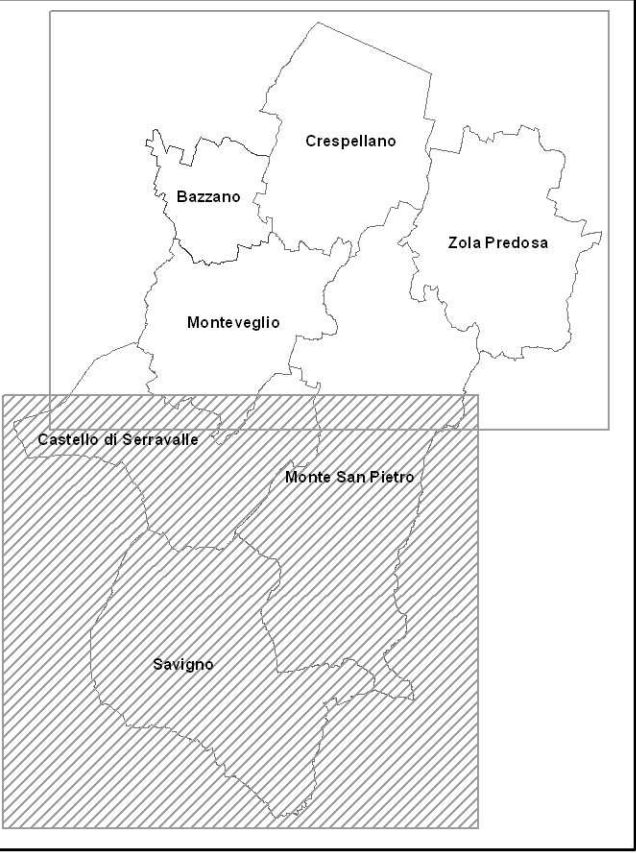


ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE Presidente: ALFREDO PARINI		
Sindaci	Assessori	
Bazzano Castello di Serravalle Crespellano Monte San Pietro Monteviglio Savigno Zola Predosa	Elio RIGILLO Milena ZANNA Alfredo PARINI Stefano RIZZOLI Dantele RUSCIGNO Augusto CASINI ROPPA Stefano FIORINI	Moreno PEDRETTI Cesare GIOVANNARDI Alfredo PARINI Pierluigi COSTA Dantele RUSCIGNO Sandro TESTONI Stefano FIORINI
Responsabile di progetto Roberto FARINA (OIKOS Ricerche srl)		Ufficio di Piano Maurizio Maria SANI (Coordinamento)

GRUPPO DI LAVORO


Responsabile di progetto	Ufficio di Piano
Roberto FARINA (OIKOS Ricerche srl)	Maurizio Maria SANI (Coordinamento) Fiorella Bartolini Gianluca Gentilini Elisa Nocetti

Associazione Temporanea di Imprese	Commissione Tecnica di Coordinamento
OIKOS Ricerche s.r.l.: Alessandra Carini, Francesco Manunza, Elena Loli, Rebecca Pavarini, Diego Pallatiero, Antonio Corticella, Roberta Benassi (elaborazioni cartografiche), Concetta Venezia (editing) Studio Tecnico Progettisti Associati: Piergiorgio Rocchi, Roberto Matulli, Silvia Rossi (coll.) Studio Samuel Sangiorgi: Aspetti geologici Samuel Sangiorgi (coord.), Vanessa Ferrari (elaborazioni dati e cartografie), Luca Bianconi (elaborazioni dati), Marco Strazzari (rilevam.) SISPLAN s.r.l.: Mobilità e traffico Luigi Stagni, Stefano Fabbri (elaborazioni modelli) NOMISMA S.P.A. Aspetti socio-economici Michele Molesini, Elena Molignoni	Monica Vezzali (Bazzano) Marco Lenzi (Castello di Serravalle) Andrea Diolatti (Crespellano) Valeria Casella (Monte San Pietro) Piero Cinti (Monteviglio) Sandro Bedonni (Savigno) Simonetta Bernardi (Zola Predosa) Collaborazione Uffici Tecnici Comunali Anna Maria Tudisco (Zola Predosa)
Consulenza dell'ATI Reti Ecologiche: Centro Ricerche Ecologiche e Naturalistiche CREN Soc. Coop. A.R.L. Christian Moroli, Giovanni Pasini; Riccardo Santolini (consulente); collaboratori: Michele Pagore, Roberto Tinarelli, Marcello Corazza Elisa Morri, Sara Masi Scienze agrarie e forestali: Alessandra Furlani Sistemi Informativi Territoriali: Gian Paolo Pieri Processi partecipativi: FOCUS LAB s.r.l. Valter Sancassiani Aspetti connessi alla fiscalità locale delle P.A. GETEC s.a.s. Bruno Bolognesi, Maurizio Bergami	




Legenda
 Confine ambito territoriale del PSC (Associazione intercomunale Area Bazzanese)
 Confini comunali

AREALI DI POSSIBILE SVILUPPO INSEDIATIVO E DI QUALIFICAZIONE DEI TESSUTI ESISTENTI (Documento preliminare)

-  Aree di studio per la localizzazione di nuove quote di sviluppo e completamento/integrazione insediative, nei quali prevedere l'applicazione di criteri perequativi
-  Ambiti presenti nella pianificazione vigente, non ancora attuati
-  Ambiti presenti nella pianificazione vigente, la cui localizzazione richiede di valutare opportunità di trasferimento in aree maggiormente idonee all'insediamento
-  Tessuti urbani insediati misti, caratterizzati dalla compresenza di funzioni residenziali, di servizio e produttive, per i quali è necessario programmare azioni di riqualificazione

AREALI DEL SISTEMA PRODUTTIVO COMUNALE E SOVRACOMUNALE (Documento preliminare) Ambiti sovracomunali

-  Aree di studio per la localizzazione di nuove quote di sviluppo e completamento/integrazione, nei quali prevedere l'applicazione di criteri perequativi
-  Ambiti del sistema produttivo sovracomunale di sviluppo e integrazione, già individuati dalla pianificazione vigente, non attuati

- Ambiti comunali**
-  Ambiti del sistema produttivo comunale di sviluppo e integrazione, già individuati dalla pianificazione vigente, non attuati

RETE IDROGRAFICA E CRITICITA' IDRAULICHE

-  Alvei attivi dei bacini idrici (PSAI Reno e Samoggia)
-  Principali aste fluviali di pianura (PSAI Reno e Samoggia)

Processi erosivi e trasporto solido (Q.C. del PSC)

-  Segnalazioni puntuali di erosione spondale (rilevamento GEOPROBE, 1999)
-  Erosione spondale attiva/potenziale
-  Erosione d'alveo attiva/potenziale
-  Trasporto solido potenziale molto elevato (reticolo minuto)
-  Trasporto solido potenziale elevato (reticolo minuto)
-  Trasporto solido potenziale (aste fluviali principali e minori)

Esondabilità (PSAI Reno e Samoggia)


-  Aree ad alta probabilità di inondazione (tempi di ritorno 25-30 anni)
-  Aree a rischio di esondazione (tempi di ritorno 200 anni)
-  Fasce di tutela fluviale (PTCP art.4.3)

QUALITA' DELLE RISORSE IDRICHE



Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (variante al PTCP in recepimento del PTA regionale - artt. 5.2 e 5.3 versione adottata tav. 2B)

-  Aree di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d'acqua
-  Aree di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea

Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

-  Pozzi e sorgenti idropotabili
-  Sorgenti non captate ad uso acquedottistico
-  Zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti idropotabili


CRITICITA' IDROGEOLOGICHE

-  Aree sottoposte a perimetrazione e zonizzazione (PTCP art. 6.2-6.7)
-  Zona 1 - area in dissesto
-  Zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto

Pericolosità altri dissesti (PSAI Reno e Samoggia, aggiornamento 2007)

-  Elevata - Molto elevata
-  Alta

Vulnerabilità bersagli (Q.C. del PSC)


-  Edifici lesionati
-  Edifici in area di dissesto
-  Edifici in area di possibile evoluzione/arrivo del dissesto
-  Edifici in area di potenziale interferenza
-  Strade lesionate
-  Manufatti di difesa
-  Manufatti di difesa lesionati

Subsidenza (Q.C. del PSC)

-  2,2 cm/anno
-  3,2 cm/anno

Rischio sismico (Q.C. del PSC)


-  Propensione alla liquefazione elevata (pianura)

- PRINCIPALI ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA (Q.C. del PSC)**
-  Punti di permeabilità potenziale
-  Aree e punti critici - Ambiti di intervento
-  Direttrici principali della rete ecologica
-  Nodo primario
-  Nodo secondario
-  Corridoio ecologico
-  Connettivo ecologico di interesse naturalistico

ELEMENTI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

-  Siti di Importanza Comunitaria (art. 3.7 PTCP)
-  Parchi regionali: Parco dell'Abbazia di Monteviglio (art. 3.8 PTCP)
-  Zone di tutela naturalistica (art. 7.5 PTCP)

ELEMENTI DI RILEVANZA TERRITORIALE DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO (Q.C. del PSC)

-  1 Centri storici
-  2 Nuclei storici
-  3 Tessuti insediativi storici di più recente formazione
-  4 Sistemi insediativi storici
-  Principali complessi ed edifici di interesse storico architettonico
-  Elementi del sistema insediativo storico di interesse paesaggistico
-  Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2a del PTCP)
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c del PTCP)

DOTAZIONI TERRITORIALI (Q.C. del PSC)

-  Principali dotazioni territoriali: attrezzature esistenti e programmate dai piani vigenti
-  Principali dotazioni di spazi a parco e attrezzature sportive
-  Principali dotazioni di parcheggi pubblici
-  Relazioni funzionali per accesso a servizi

ELEMENTI DEL TERRITORIO RURALE (Documento preliminare e Q.C. del PSC)

-  Principali discontinuità insediative da salvaguardare e valorizzare
-  Situazioni di marginalità degli insediamenti
-  Perimetro del progetto di Parco Città-Campagna
-  Luoghi di interesse del Progetto di Parco Città-Campagna

CRITICITA' DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' (Q.C. del PSC)

-  Tratti stradali con livello di saturazione elevato (rapporto volume/capacità > 70%)
-  Situazioni di criticità negli attraversamenti urbani

CRITICITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO E INFRASTRUTTURALE

Aree di danno di stabilimenti a rischio incidente rilevante (Q.C. del PTCP - D.Lgs 344/99 art. 8)

-  Industrie a rischio incidente rilevante
-  Zona di elevata letalità
-  Zona di inizio letalità

Altri stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze pericolose (Q.C. del PSC)

-  Stabilimento che opera trattamenti galvanici (D.Lgs 334/99 art. 6)
-  Altri stabilimenti

Aree con presenza di sostanze pericolose da bonificare (Q.C. del PSC)

-  ex polveriera Madonna dei Prati di Ponte Ronca

Industrie insalubri

-  Classe 1
-  Classe 2

Elettrodotti Alta Tensione

-  Fasce di attenzione per inquinamento elettromagnetico da elettrodotti
-  Linea a 380 kV
-  Linea a 132 kV
-  Linea a 15 kV

